


TOIT CATHÉDRALE
 Isolation extérieure avec **ISOFIX** et **ISOLOFOAM HD** ou **XHD**

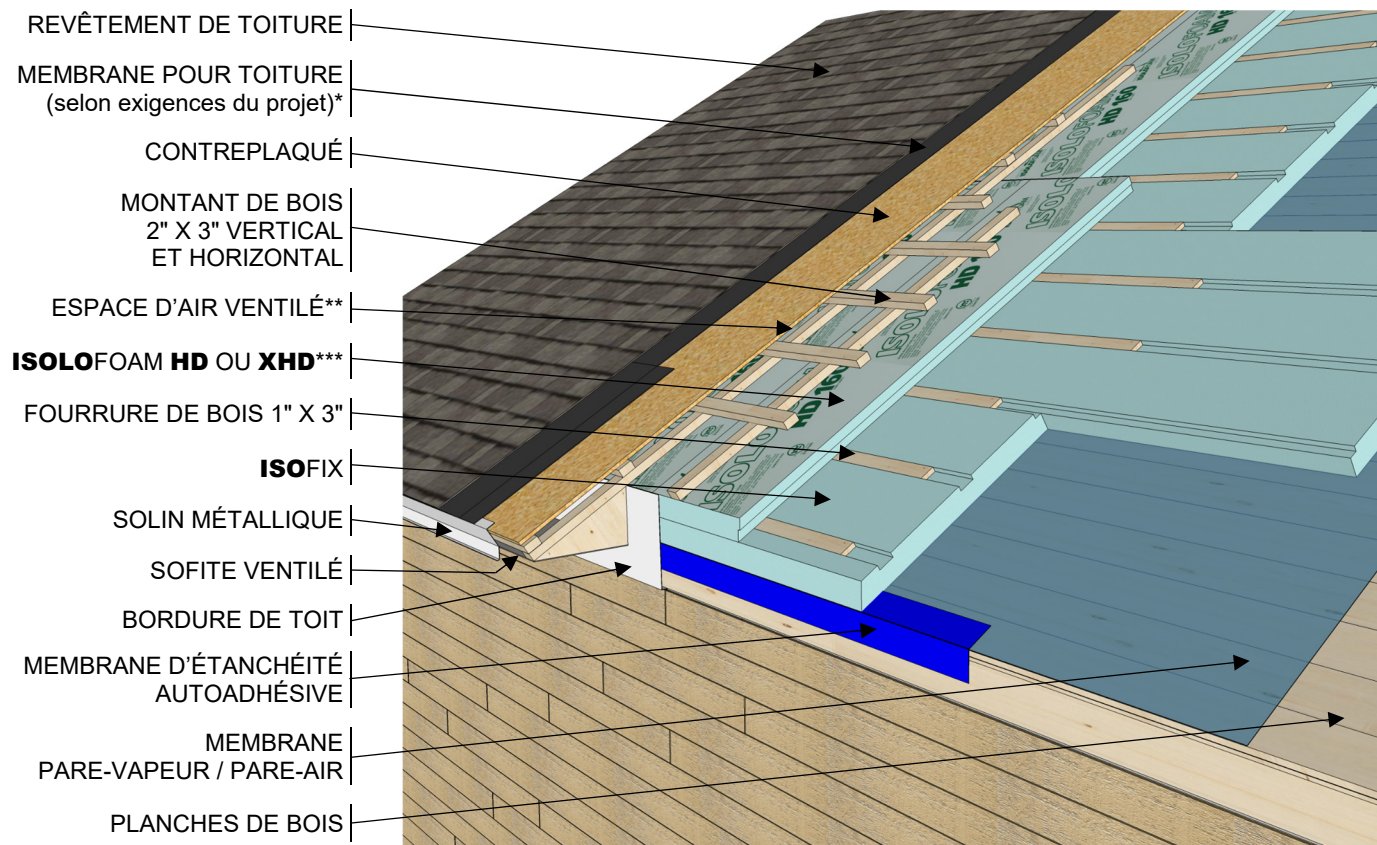

*Il est populaire depuis quelques années d'installer une membrane sur toute la surface du toit, sous le revêtement de toiture.

** En conformité avec l'article 9.19.1.3 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (intégrant les modifications du Québec), il doit y avoir un dégagement minimum de 63 mm entre le dessus de l'isolant et la sous-face du support de couverture.

***Le nombre de couche de panneaux isolants et leur épaisseur seront déterminés par la valeur isolante recherchée.

Ces détails représentent les dernières recommandations. Ils sont sujets à changement sans préavis. Groupe Isofoam n'assume aucune responsabilité à l'emploi de ces détails. Consultez les guides d'installation pour des détails plus précis. Il est recommandé que chaque utilisation et application soient étudiées et approuvées par un architecte ou une personne compétente et accréditée.